

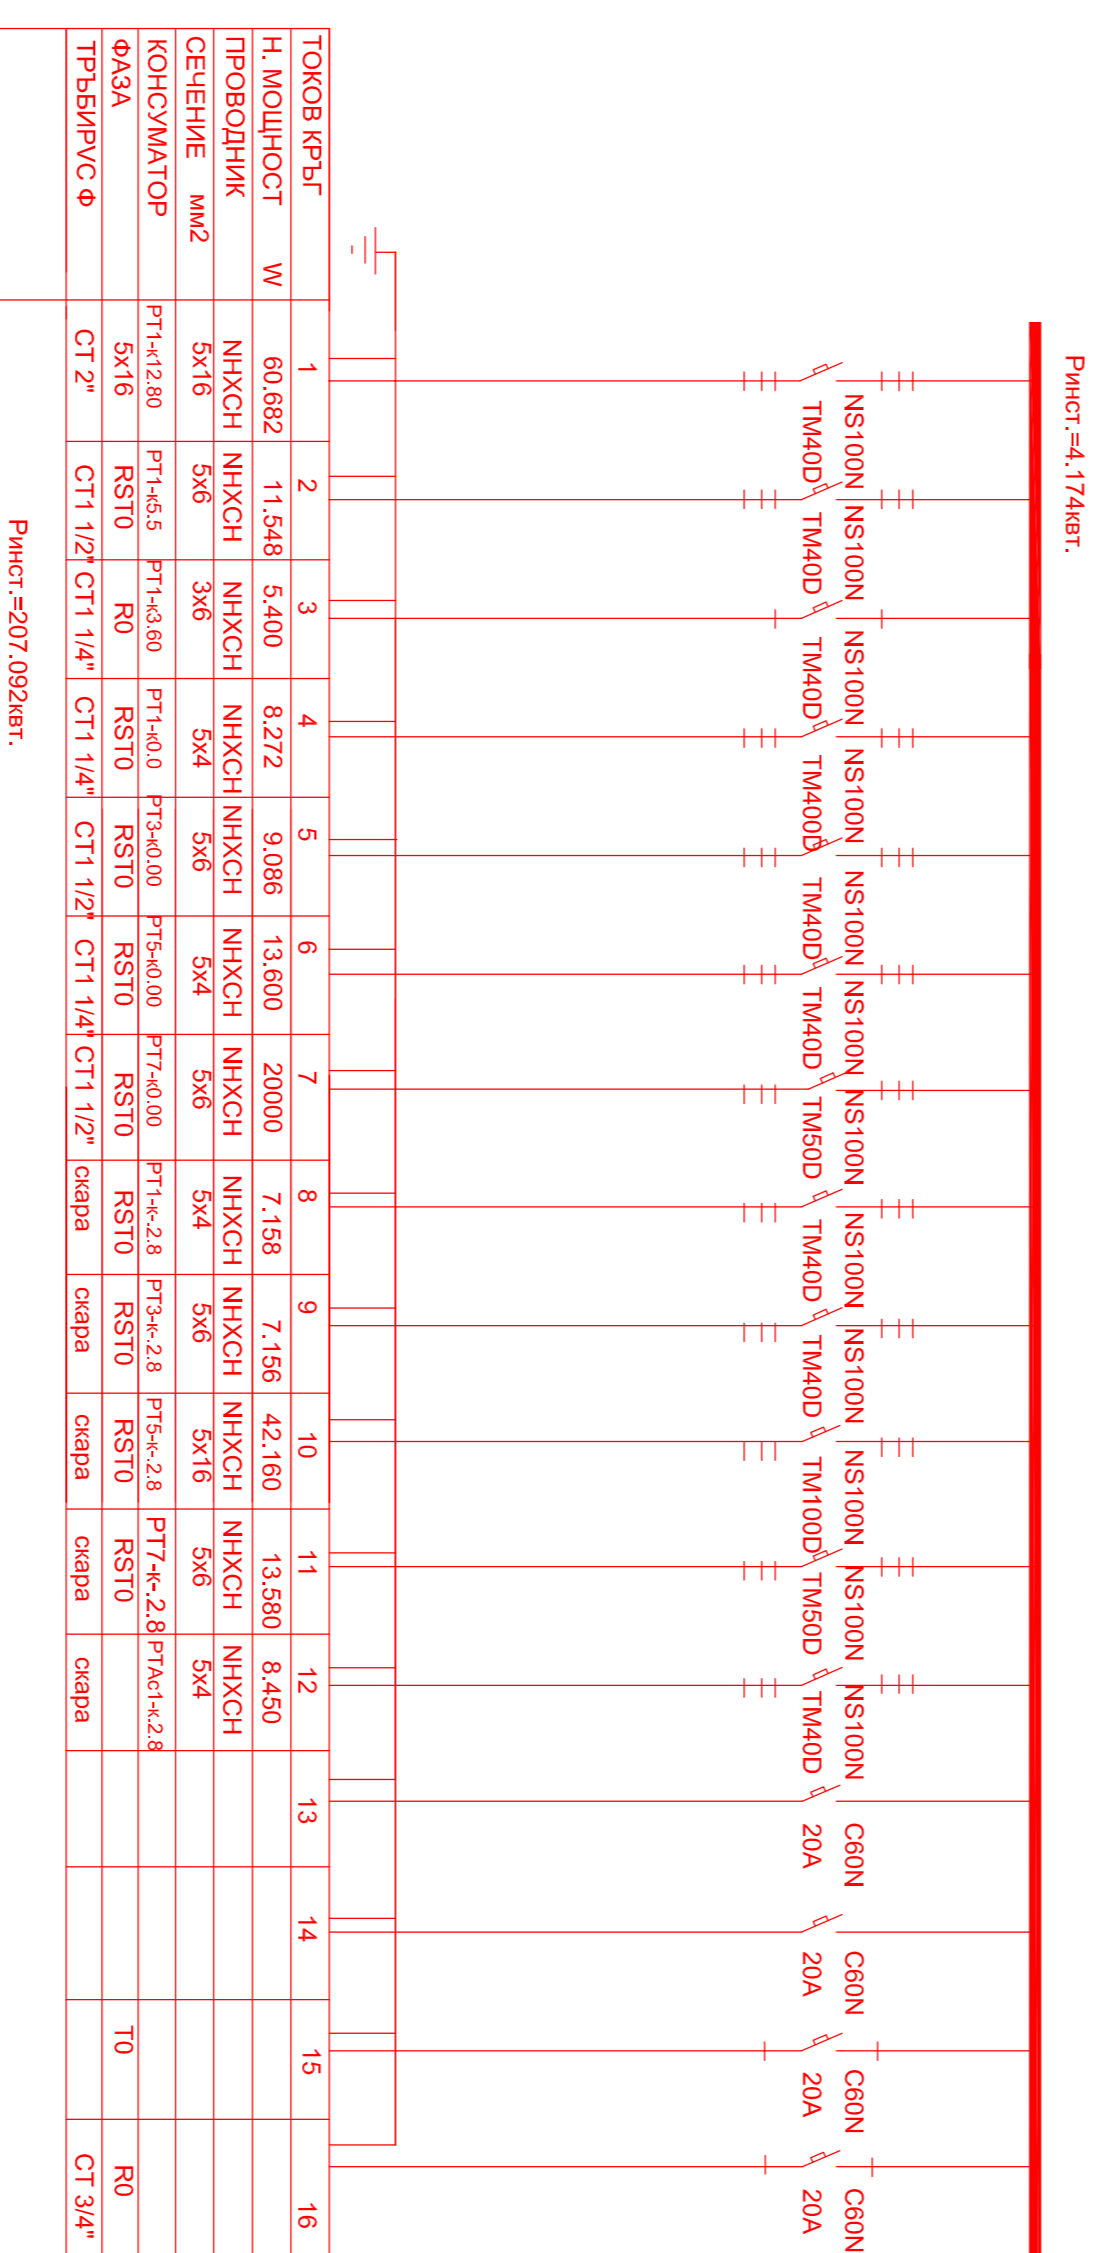


ГТ-Кота -2.80
I-Секция

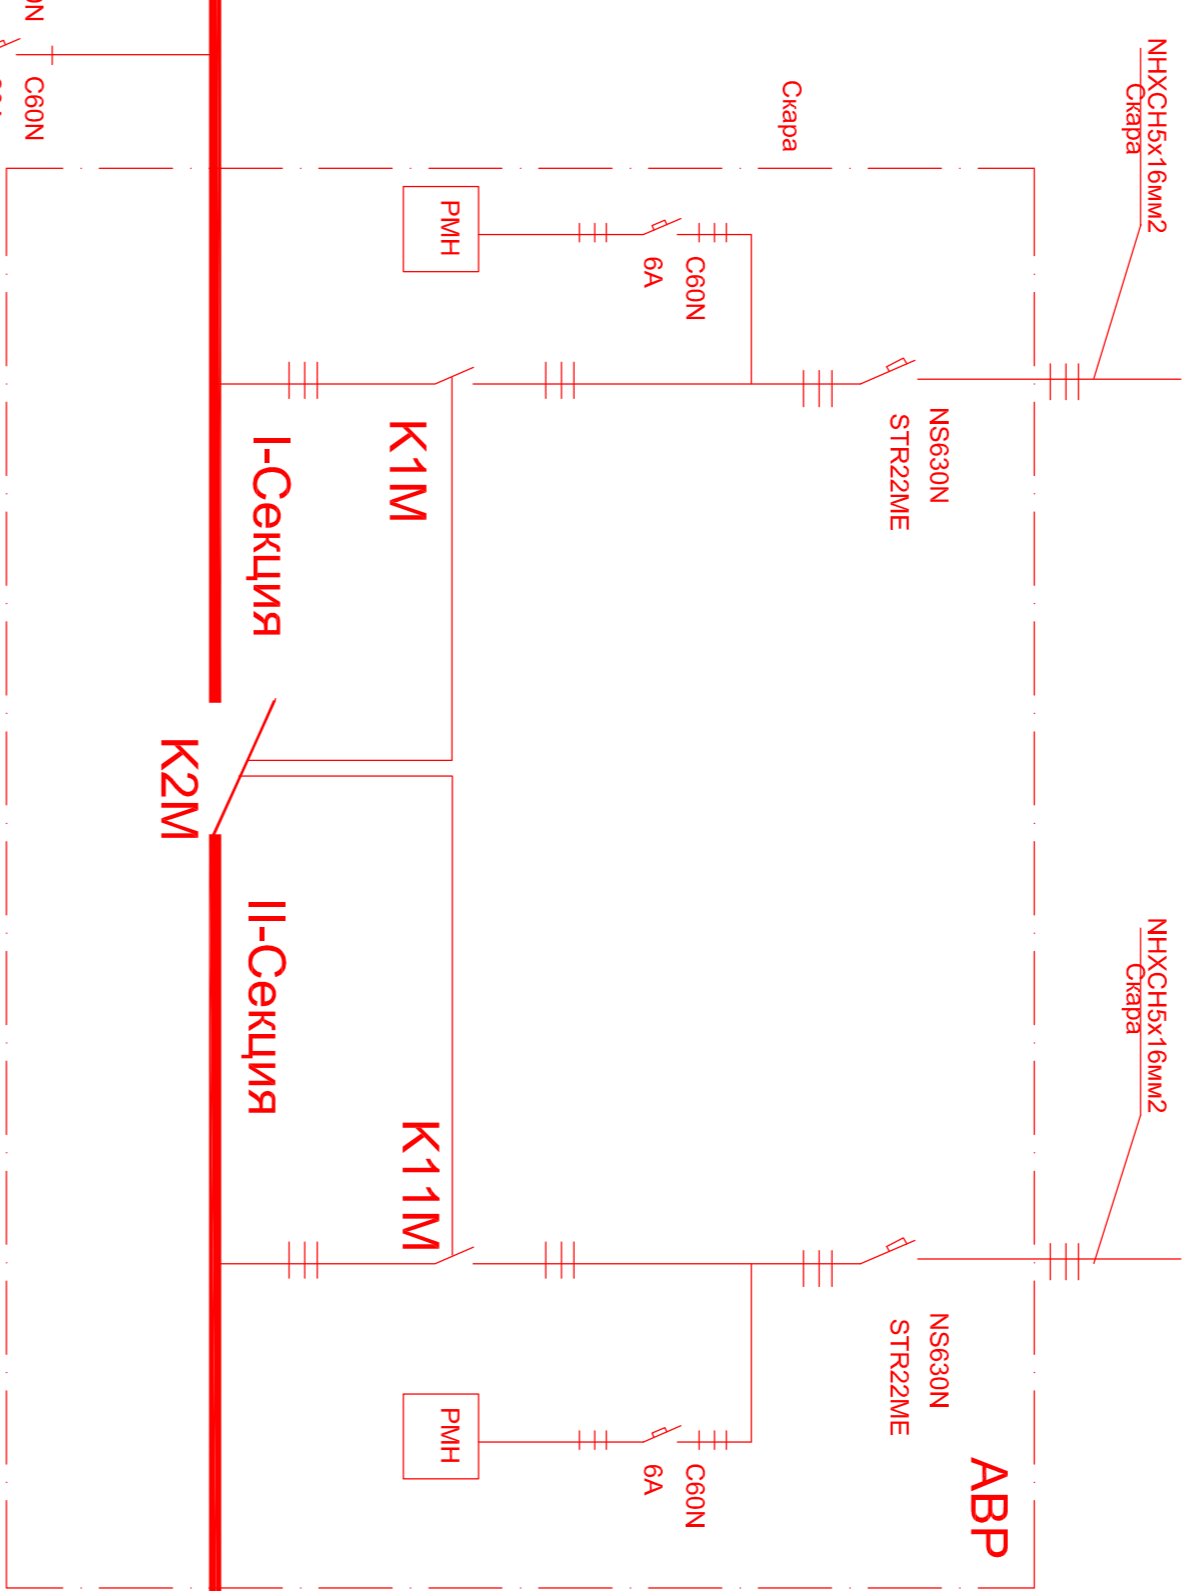


ГТ-Кота -2.80
II-Секция

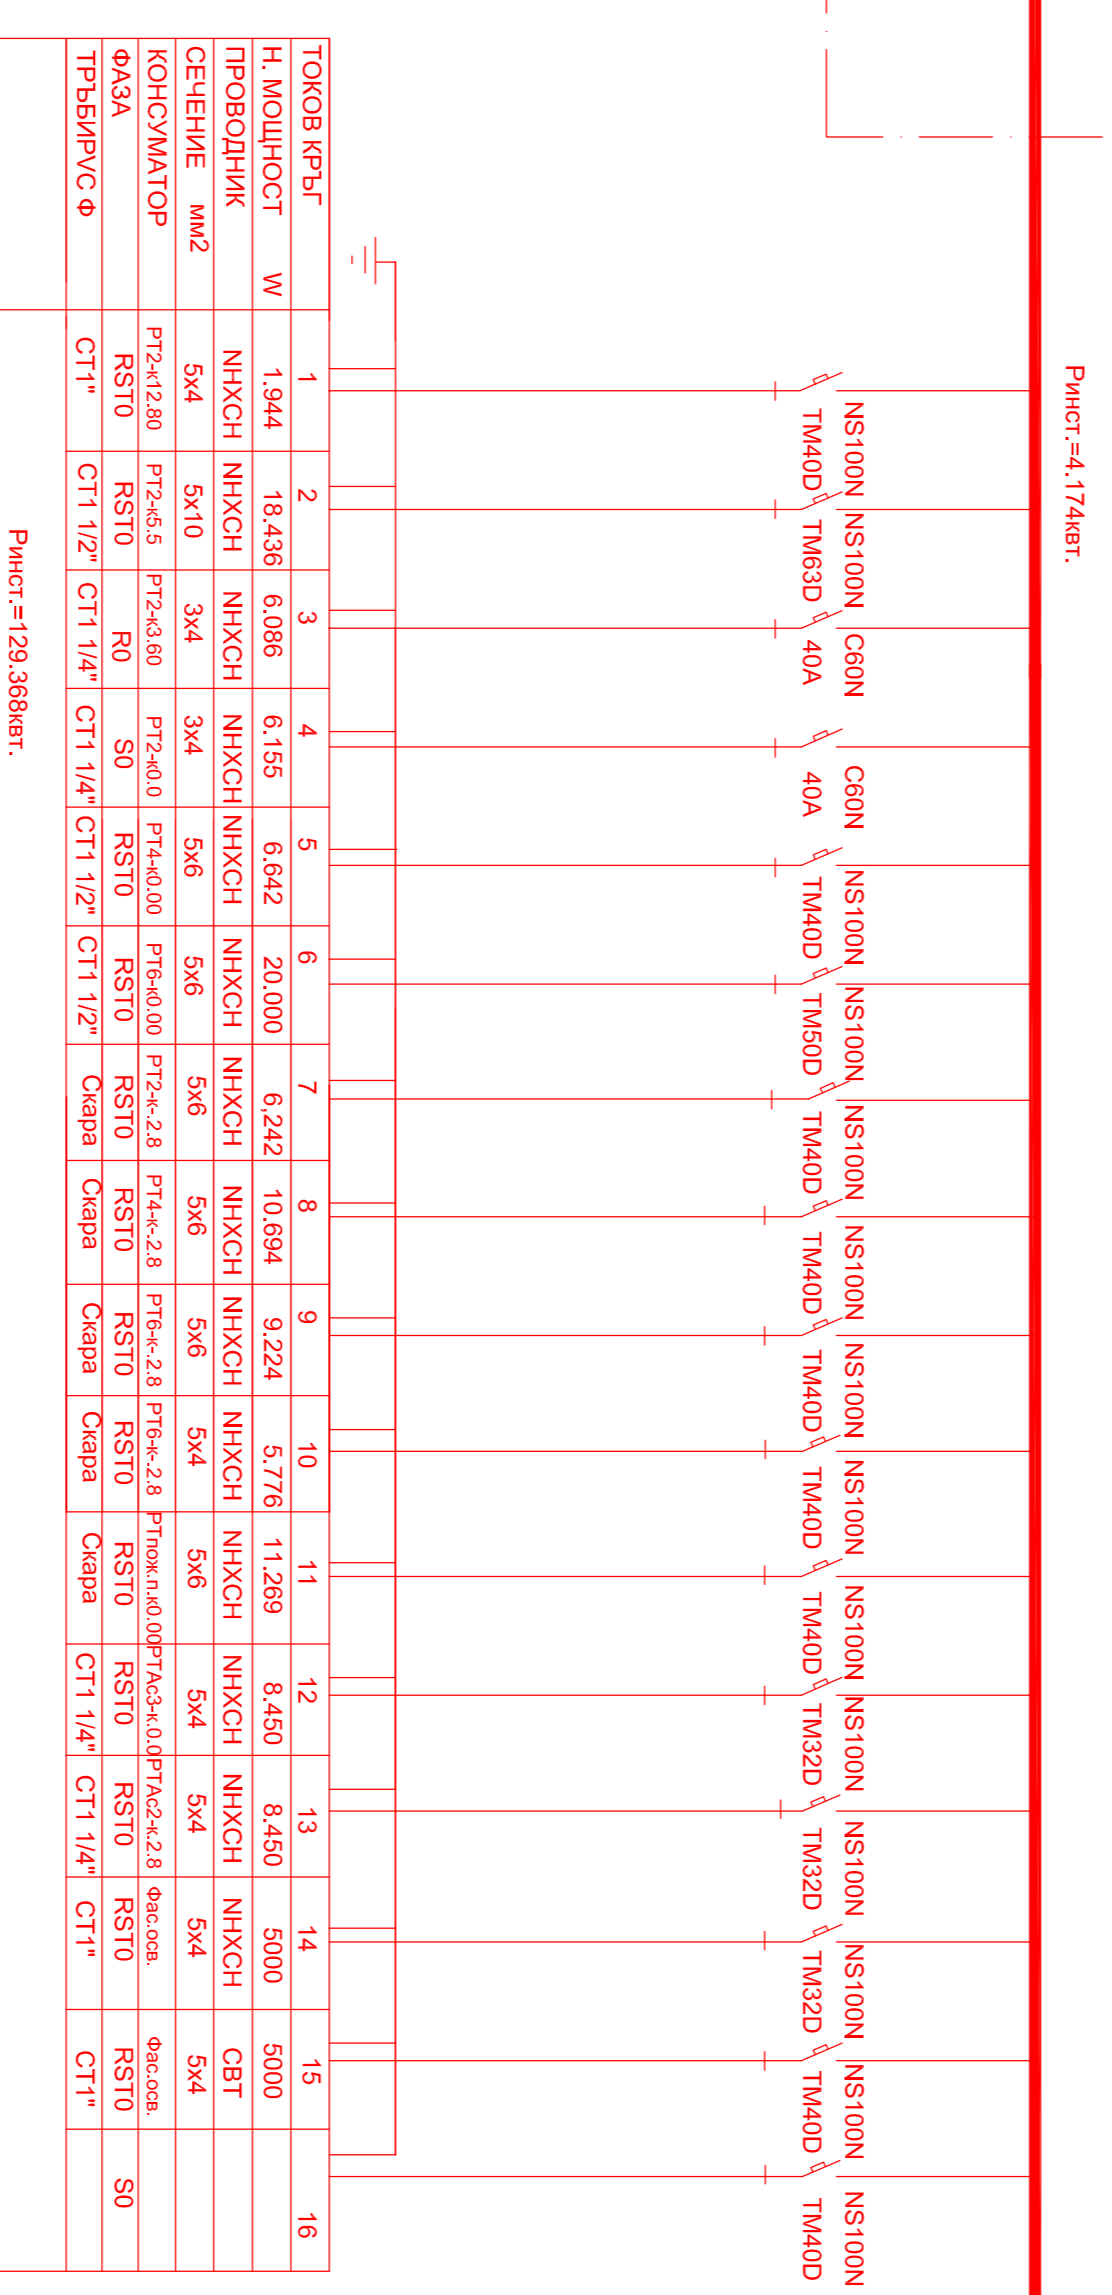

Пункт = 4,17кВт.

Пункт = 4,17кВт.

PT6,7-Кота +0.00

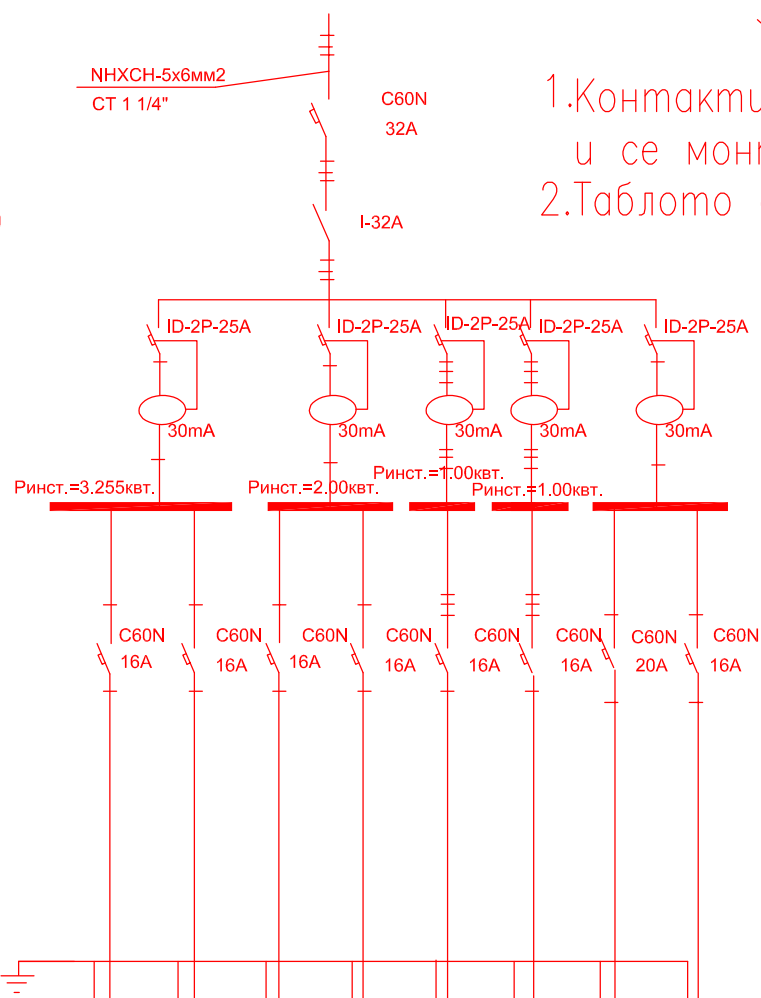

ЗАБЕЛЕЖКА

- 1.Контактите са по евростандарт и се монтират на таблото
- 2.Таблото е за подвижни консуматори

ТОКОВ КРЪГ	1	2	3	4	5	6	7	8
Н. МОЩНОСТ W	2000	2000	2000	2000	6000	6000	резерв	резерв
ПРОВОДНИК	СҮКУ	СҮКУ	СҮКУ	СҮКУ	СҮКУ	СҮКУ		
СЕЧЕНИЕ мм2	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5	3x2.5		
КОНСУМАТОР	Контакти	Контакти	Контакти	Контакти	Контакти	Контакти		
ФАЗА	RO	SO	TO	RO	SO	TO	RO	SO
	Ринст.=20.00квт.							

Проектант
инж.Д.Денчев